

# 检验检测报告



报告书编号: ASHA222Z03980

产品名称: 外墙乳胶漆

受检单位: 四川省采乐士涂料有限公司

生产单位: 四川省采乐士涂料有限公司

委托单位: 四川省市场监督管理局

检验类别: 2022年 第二批 省级监督抽查

四川省产品质量监督检验检测院  
成都产品质量检验研究院有限责任公司





四川省产品质量监督检验检测院  
成都产品质量检验研究院有限责任公司

# 检验检测报告

报告书编号: ASHA222Z03980

共 4 页 第 1 页

产品名称	外墙乳胶漆	商标	/	规格型号	20kg
生产日期/批号	2022-05-09				
受检单位名称	四川省采乐士涂料有限公司	受检单位联系人	李静		
受检单位地址	四川省德阳市广汉市向阳镇立师街58号	受检单位联系电话	15008346298		
生产单位名称	四川省采乐士涂料有限公司	生产单位联系人	李静		
生产单位地址	四川省德阳市广汉市向阳镇立师街58号	生产单位联系电话	15008346298		
任务来源	四川省市场监督管理局	任务委托书号	川市监省抽【2022】020129号		
抽查通知书号	2022008887	抽样机构	四川省产品质量监督检验检测院		
抽样日期	2022-05-25	抽样人员	廖洪军, 卢逸晨	样品到达日期	2022-05-30
样品数量	3kg×2份(1份备受检单位)	基数/库存量	7桶(20kg/桶)	检查封样人员	张鹏飞
样品等级	合格品	抽样单编号	202204290124	封样状态	包装完好, 封条完整
检验日期	2022-05-31~2022-06-22	检验地址	成都市龙泉驿区兴茂街16号		
检验依据	GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料				
判定依据	GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料 SCSG-ZY-547-2022 四川省建筑涂料产品质量省级监督抽查实施细则				
检验结论	<p>经抽样检验, 所检项目符合GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》标准, 依据SCSG-ZY-547-2022《四川省建筑涂料产品质量省级监督抽查实施细则》, 判定为未发现不合格。</p> <p style="text-align: center;">(检验报告专用章) 签发日期: 2022-06-30</p>				
备注	其他类 面漆				

批准: 高梦翼

审核: 刘志伟

主检: 何林懋





# 检 验 检 测 报 告

报告书编号: ASHA222Z03980

共 4 页 第 2 页

序号	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论	
1	VOC含量	≤100	g/L	<2	合格	
2	甲醛含量	≤50	mg/kg	27	合格	
3	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]	≤100	mg/kg	未检出 (检出限: 50mg/kg)	合格	
4	总铅(Pb)含量(限色漆和腻子)	≤90	mg/kg	未检出 (检出限: 1.0mg/kg)	合格	
5	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)	镉(Cd)含量	≤75	mg/kg	未检出 (检出限: 0.2mg/kg)	合格
		铬(Cr)含量	≤60	mg/kg	未检出 (检出限: 0.6mg/kg)	
		汞(Hg)含量	≤60	mg/kg	未检出 (检出限: 1.0mg/kg)	
6	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(OC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) <sub>n</sub> OH, 简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C <sub>9</sub> H <sub>19</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(OC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) <sub>n</sub> OH, 简称NPnEO], n=2~16}	≤1000	mg/kg	未检出 (检出限: 辛基酚聚氧乙烯醚5mg/kg, 壬基酚聚氧乙烯醚5mg/kg)	合格	
7	低温稳定性	不变质	/	不变质	合格	
8	干燥时间(表干)	≤2	h	2h已干	合格	
9	对比率(白色和浅色)	≥0.87	/	0.91	合格	



# 检验检测报告

报告书编号: ASHA222Z03980

共 4 页 第 3 页

序号	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论
10	耐沾污性 (白色和浅色)	$\leq 20$	%	12	合格
11	耐洗刷性 (2000次)	漆膜未损坏	/	漆膜未损坏	合格
12	耐碱性 (48h)	无异常	/	无异常	合格
13	耐水性 (96h)	无异常	/	无异常	合格
14	透水性	$\leq 1.4$	mL	1.2	合格
15	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	/	无异常	合格

— — — — 以下空白 — — — —






# 检验检测报告

报告书编号:ASHA222Z03980

共 4 页 第 4 页

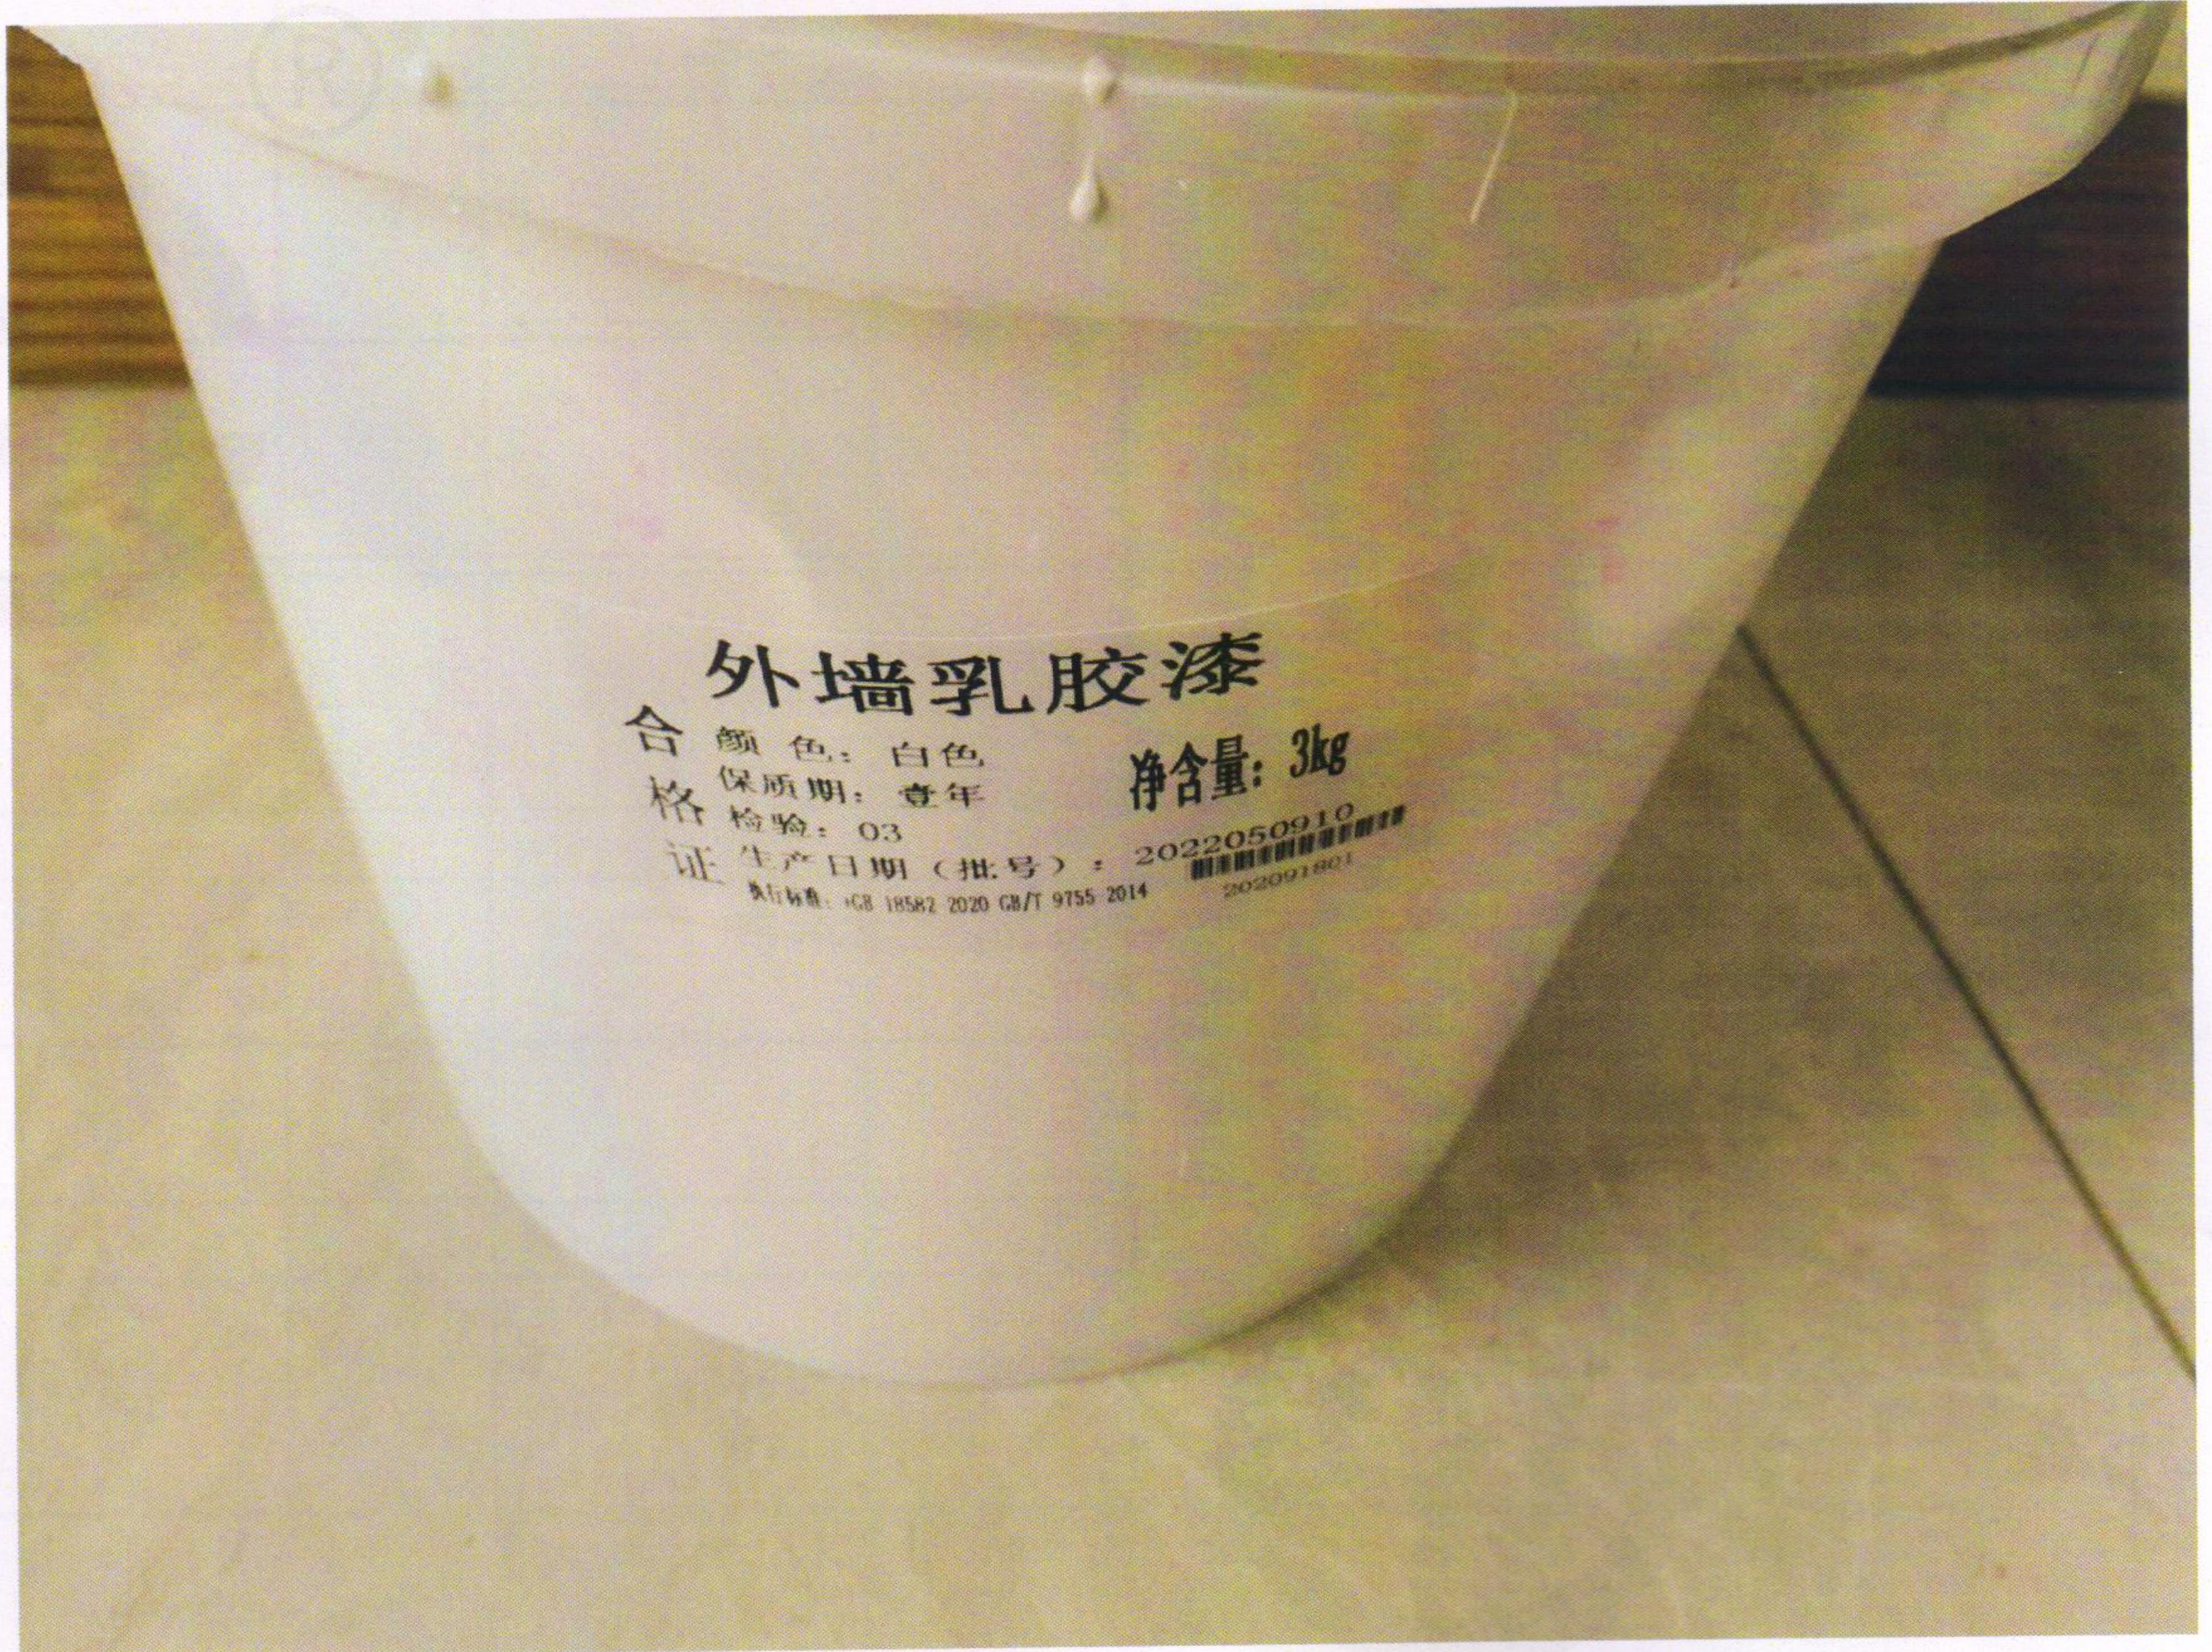

以下空白